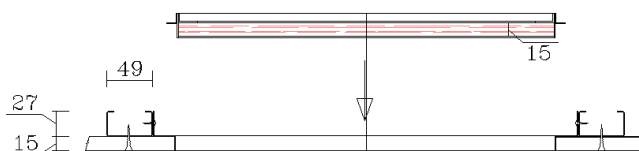


DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale realizzato profilo d'acciaio spessore 1 mm
- anta rimovibile costituita da telaio realizzato con profilo d'acciaio spessore 1 mm sagomato in maniera tale da andare in battuta sul telaio fisso e da tamponamento in lastra in cartongesso spessore 15 mm tipo DFI, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su controsoffitto EI 120. Fissare viti d'acciaio con testa a rondella, dimensioni Ø 4,2x13 mm, i lati verticali della cornice perimetrale esterna sul fianco della struttura secondaria del controsoffitto, utilizzando gli appositi fori. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. IG 295452/3428FR del 15/06/2012 e FASCICOLO TECNICO GYPS 01/2013.

Rapporto di prova e classificazione n. IG 295452/3428FR del 15/06/2012 rilasciato dal Laboratorio Istituto Giordano S.p.a. Via Rossini 2 47814 Bellaria (RN).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.


Botola d'ispezione per
controsoffitto Antincendio **EI 120**

Tabella dimensionale :


Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti EI 120

codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Soff.20x20	15	a 200 x b 200	A 250 x B 250	1,57
Bot.EI.120.Soff.30x30	15	a 300 x b 300	A 350 x B 350	2,25
Bot.EI.120.Soff.40x40	15	a 400 x b 400	A 450 x B 450	3,20
Bot.EI.120.Soff.40x50	15	a 400 x b 500	A 450 x B 550	3,75
Bot.EI.120.Soff.40x60	15	a 400 x b 600	A 450 x B 650	4,29
Bot.EI.120.Soff.40x70	15	a 400 x b 700	A 450 x B 750	4,83
Bot.EI.120.Soff.40x85	15	a 400 x b 850	A 450 x B 900	5,65
BOT.EI SOFF. A MIS	15	>200 <400x >200 <850		


Disegni tecnici:

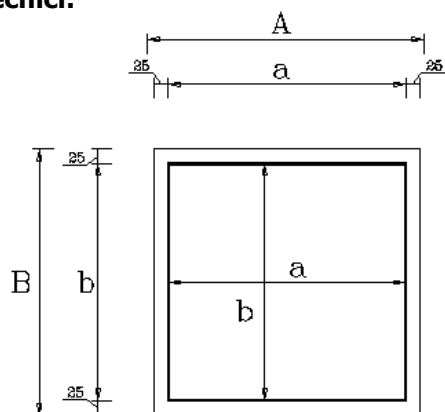


PIANTA/FRONTE

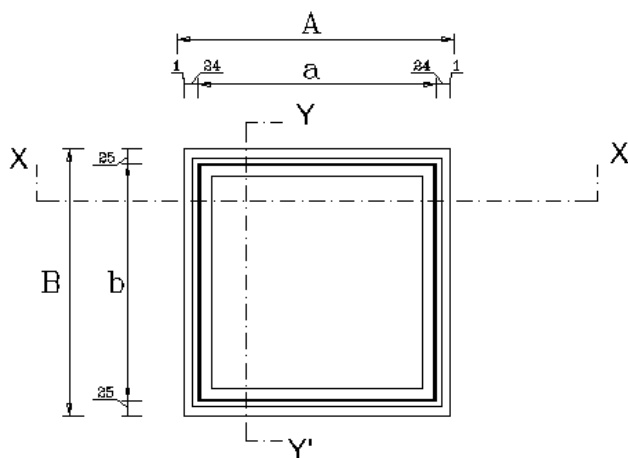

PIANTA/RETRO

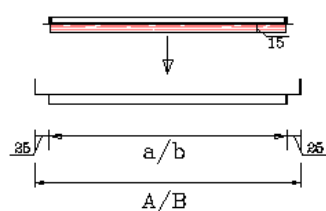

SEZIONE X-X'

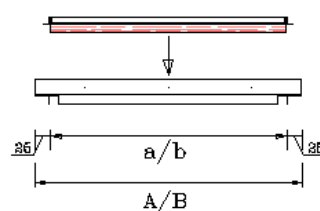

SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico


Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

GYPS | **INDUSTRY**
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

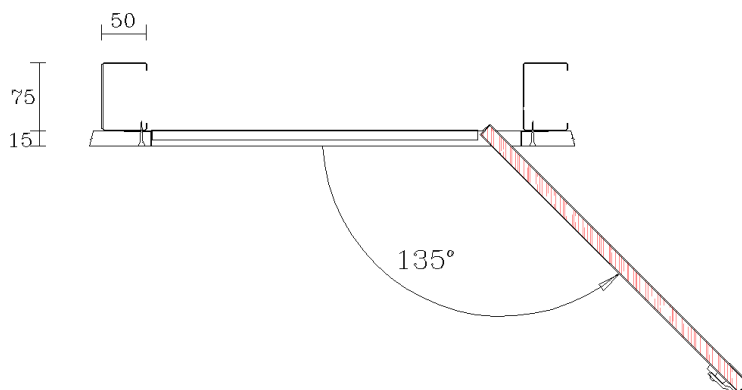DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale, con battuta su tre lati, realizzato in profilo d'acciaio spessore 1 mm.
- sportello apribile composto da telaio perimetrale in profilo angolare in acciaio, spessore 1 mm e da tamponamento in lastra di cartongesso spessore 15 mm tipo DFI, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.
- serratura in acciaio a chiave. (la chiave della serratura è prodotta con un codice univoco per consentire l'apertura di tutte le botole all'interno dello stesso cantiere)
- n.2 cerniere in acciaio, guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Applicazione e indicazioni: Montaggio verticale su controparete EI 120. Posizionare la botola con la serratura posta lateralmente. Fissare mediante viti autoperforanti in acciaio, dimensioni Ø 4,2x13 mm, i lati della cornice perimetrale esterna all'orditura metallica della controparete. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello e l'integrità della guarnizione.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento della guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per controparete EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. IG 297629/3459FR del 05/09/2012 e FASCICOLO TECNICO GYPS 04/2013

Rapporto di prova e classificazione n. IG 297629/3459FR del 05/09/2012 rilasciato dal Laboratorio Istituto Gior-dano S.p.a. Via Rossini 2 47814 Bellaria (RN).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.


Botola d'ispezione per Contro
Parete Antincendio **EI 120**

Tabella dimensionale :


Botola antincendio GYPS FIRE per controparete EI 120

codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Contr.20x20	15	a 200 x b 200	A 260 x B 260	1,48
Bot.EI.120.Contr.30x30	15	a 300 x b 300	A 360 x B 360	2,16
Bot.EI.120.Contr.40x40	15	a 400 x b 400	A 460 x B 460	3,12
Bot.EI.120.Contr.50x50	15	a 500 x b 500	A 560 x B 560	4,34
Bot.EI.120.Contr.55x60	15	a 550 x b 600	A 610 x B 660	5,43
Bot.EI.120.Contr.55x70	15	a 550 x b 700	A 610 x B 760	6,18
Bot.EI.120.Contr.55x80	15	a 550 x b 800	A 610 x B 860	6,92
Bot.EI.120.Contr.55x90	15	a 550 x b 900	A 610 x B 960	7,67
BOT.EI CONTR. A MIS.	15	(>200<550) x (>200<900)		


Disegni tecnici:

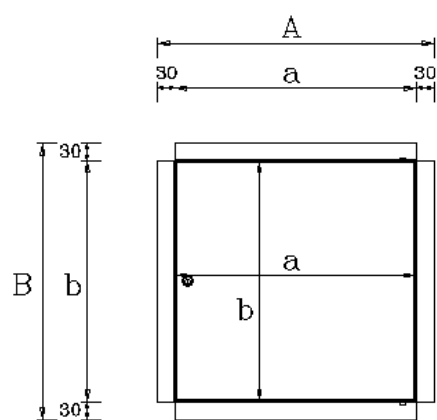


PIANTA/FRONTE

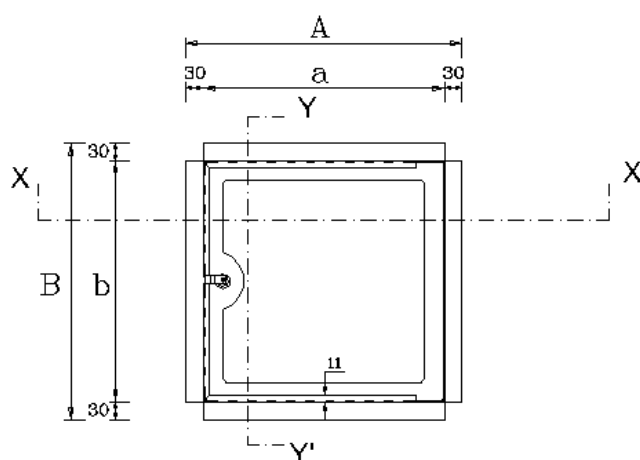

PIANTA/RETRO

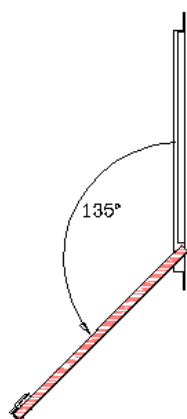

SEZIONE X-X'



SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico


Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

GYPS | **INDUSTRY**
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

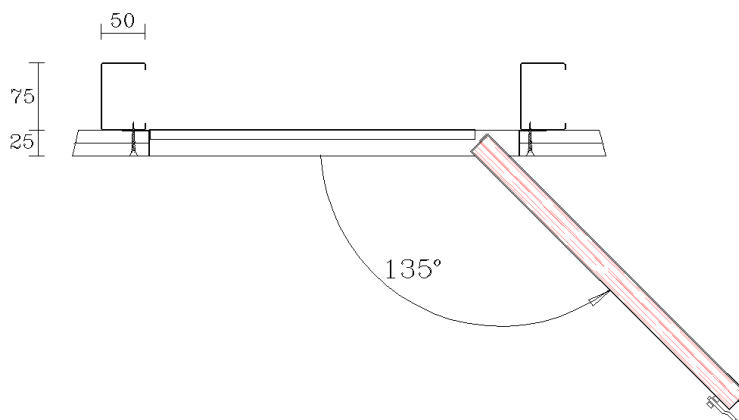DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale, con battuta su tre lati, realizzato in profilo d'acciaio spessore 1 mm.
- sportello apribile composto da telaio perimetrale in profilo angolare in acciaio, spessore 1 mm e da tamponamento in lastra di cartongesso spessore 25 mm tipo DFI, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.
- serratura in acciaio a chiave. (la chiave della serratura è prodotta con un codice univoco per consentire l'apertura di tutte le botole all'interno dello stesso cantiere)
- n.2 cerniere in acciaio, guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Applicazione e indicazioni: Montaggio verticale su parete divisoria EI 120. Posizionare la botola con la serratura posta lateralmente. Fissare mediante viti autoperforanti in acciaio, dimensioni Ø 4,2x13 mm, i lati della cornice perimetrale esterna all'orditura metallica della parete. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello e l'integrità della guarnizione.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento della guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per parete divisoria EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. IG 295508/3432FR del 18/06/2012 e FASCICOLO TECNICO GYPS 02/2013

Rapporto di prova e classificazione n. IG 295508/3432FR del 18/06/2012 rilasciato dal Laboratorio Istituto Giordano S.p.a. Via Rossini 2 47814 Bellaria (RN).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.


Botola d'ispezione per parete
divisoria Antincendio **EI 120**

Tabella dimensionale :


Botola antincendio GYPS FIRE per parete divisoria EI 120

codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Par.20x20	25	a 200 x b 200	A 260 x B 260	1,94
Bot.EI.120.Par.30x30	25	a 300 x b 300	A 360 x B 360	3,00
Bot.EI.120.Par.40x40	25	a 400 x b 400	A 460 x B 460	4,48
Bot.EI.120.Par.50x50	25	a 500 x b 500	A 560 x B 560	6,39
Bot.EI.120.Par.55x60	25	a 550 x b 600	A 610 x B 660	8,09
Bot.EI.120.Par.55x70	25	a 550 x b 700	A 610 x B 760	9,25
Bot.EI.120.Par.55x80	25	a 550 x b 800	A 610 x B 860	10,42
Bot.EI.120.Par.55x90	25	a 550 x b 900	A 610 x B 960	11,58
Bot.EI.120.Par.A MIS.	50	(>200<550) x (>200<900)		


Disegni tecnici:

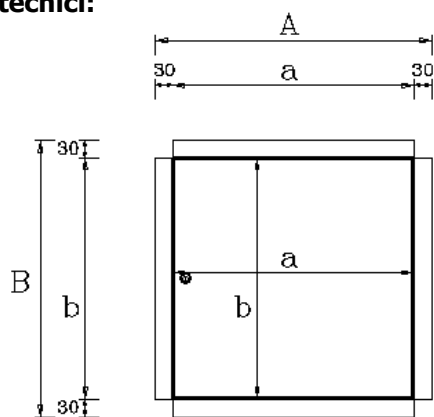


PIANTA/FRONTE

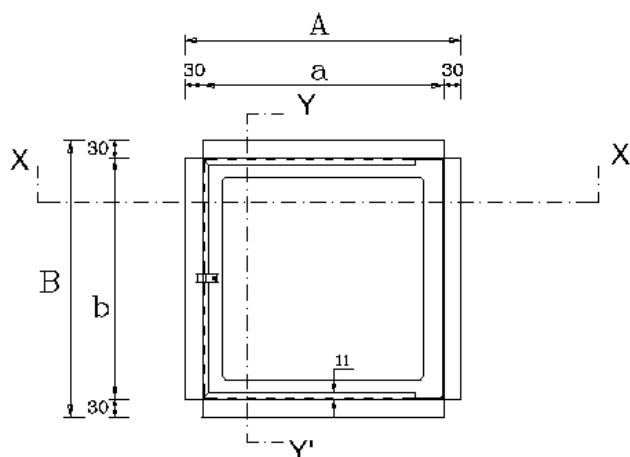

PIANTA/RETRO

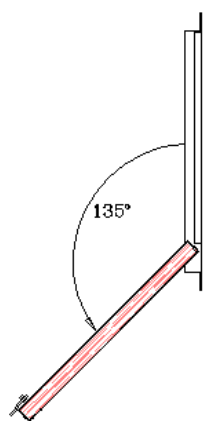

SEZIONE X-X'



SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it


info@gyps.it

GYPS | **INDUSTRY**
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

DESCRIZIONE di MONTAGGIO

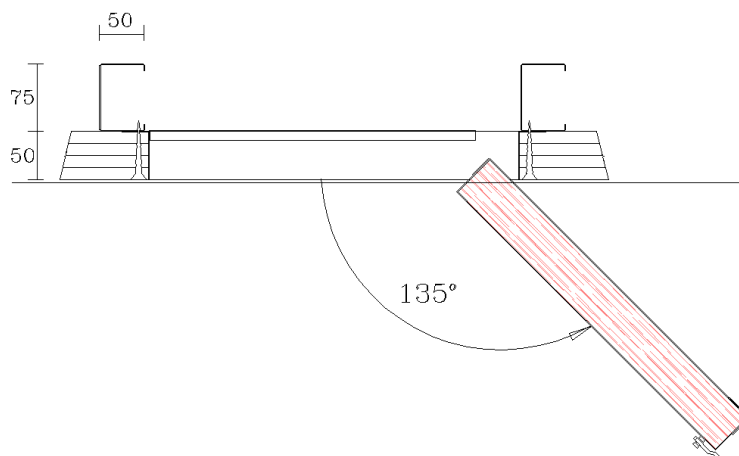

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale, con battuta su tre lati, realizzato in profilo d'acciaio spessore 1 mm.
- sportello apribile composto da telaio perimetrale in profilo angolare in acciaio, spessore 1 mm e da tamponamento in 4 lastre di cartongesso spessore 12,5 mm tipo DFI, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0, spessore totale 50 mm.
- serratura in acciaio a chiave. (la chiave della serratura è prodotta con un codice univoco per consentire l'apertura di tutte le botole all'interno dello stesso cantiere)
- n.2 cerniere in acciaio, guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Applicazione e indicazioni: Montaggio verticale su cavedio tecnico EI 120. Posizionare la botola con la serratura posta lateralmente. Fissare mediante viti autoperforanti in acciaio, dimensioni Ø 4,2x13 mm, i lati della cornice perimetrale esterna all'orditura metallica del cavedio. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello e l'integrità della guarnizione.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento della guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio:

La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per parete divisoria EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. IG 295453/3429FR del 15/06/2012 e FASCICOLO TECNICO GYPS 03/2013

Rapporto di prova e classificazione n. IG 295453/3429FR del 15/06/2012 rilasciato dal Laboratorio Istituto Gior-dano S.p.a. Via Rossini 2 47814 Bellaria (RN).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it


GYPS | **INDUSTRY**
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966


Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

Tabella dimensionale :
Botola antincendio GYPS FIRE per cavedio tecnico EI 120


codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120 Caved.20x20	50	a 200 x b 200	A 260 x B 260	3,24
Bot.EI.120 Caved.30x30	50	a 300 x b 300	A 360 x B 360	5,36
Bot.EI.120 Caved.40x40	50	a 400 x b 400	A 460 x B 460	8,32
Bot.EI.120 Caved.50x50	50	a 500 x b 500	A 560 x B 560	12,14
Bot.EI.120 Caved.55x60	50	a 550 x b 600	A 610 x B 660	15,53
Bot.EI.120 Caved.55x70	50	a 550 x b 700	A 610 x B 760	17,86
Bot.EI.120 Caved.55x80	50	a 550 x b 800	A 610 x B 860	20,20
Bot.EI.120 Caved.55x90	50	a 550 x b 900	A 610 x B 960	22,53
Bot.EI.120.Caved.A MIS.	50	(>200<550) x (>210<900)		

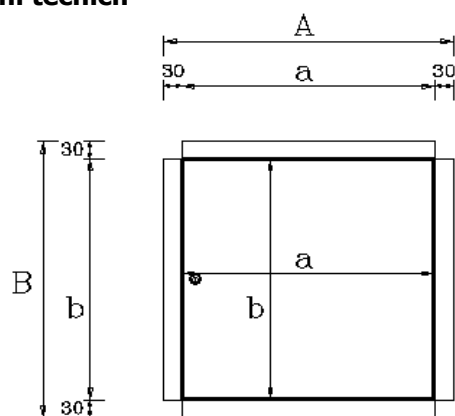Disegni tecnici:



PIANTA/FRONTE

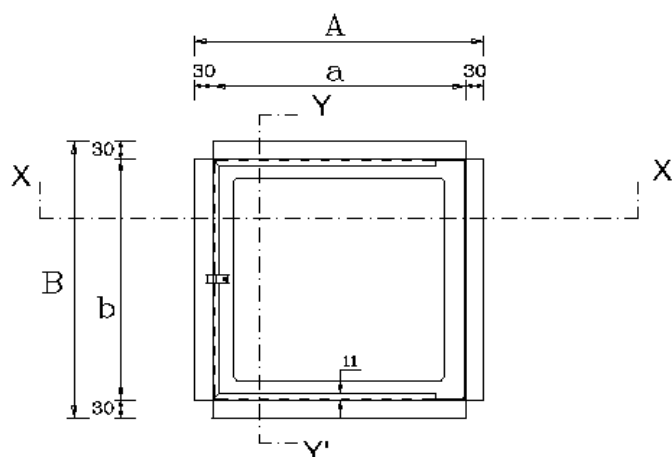

PIANTA/RETRO

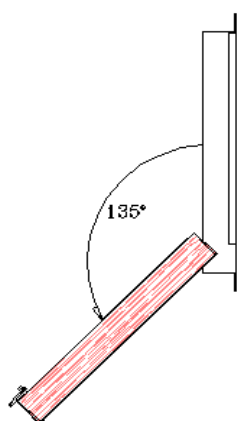

SEZIONE X-X'



SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico


Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

GYPS | **INDUSTRY**
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

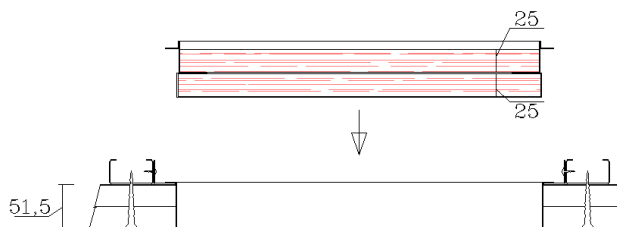DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale realizzato profilo d'acciaio spessore 1 mm.
- anta rimovibile costituita da telaio realizzato con profilo d'acciaio spessore 1 mm e da un doppio tamponamento di lastre in cartongesso spessore 25 mm tipo DFIR, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.
- Guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite dimensioni sezione 10x1,5 mm, posta lungo i bordi perimetrali delle botole.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su controsoffitto a membrana EI 120. Fissare mediante viti autoperforanti in acciaio, dimensioni Ø 4,2x13 mm, i lati verticali della cornice perimetrale esterna sul fianco della struttura secondaria del controsoffitto, utilizzando gli appositi fori. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento della guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti a membrana EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. 169/C/14-239FR del 16/02/2015.


Rapporto di prova e classificazione n. 169/C/14-239FR del 16/02/2015 rilasciato Lapi Laboratorio Prevenzione Incendi s.p.a., Via della Quercia 11, 59100 Prato (PO).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.


Botola d'ispezione per controsoffitto
a membrana Antincendio **EI 120**

Tabella dimensionale :
Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti a membrana EI 120


codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Soff.Mem.20x20	50	a 200 x b 200	A 250 x B 250	3,20
Bot.EI.120.Soff.Mem.30x30	50	a 300 x b 300	A 350 x B 350	6,20
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x40	50	a 400 x b 400	A 450 x B 450	10,10
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x50	50	a 400 x b 500	A 450 x B 550	12,30
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x60	50	a 400 x b 600	A 450 x B 650	14,40
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x70	50	a 400 x b 700	A 450 x B 750	16,60
Bot.EI.120.Soff.Mem.A MIS	50	>200 <400x >200 <850		

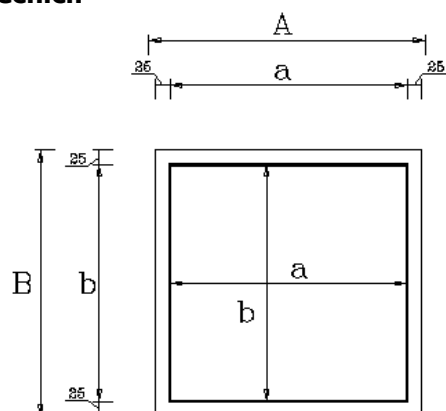Disegni tecnici:


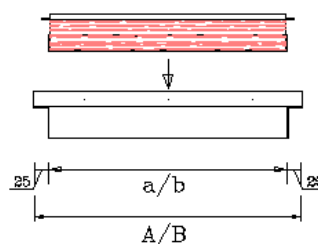
PIANTA/FRONTE

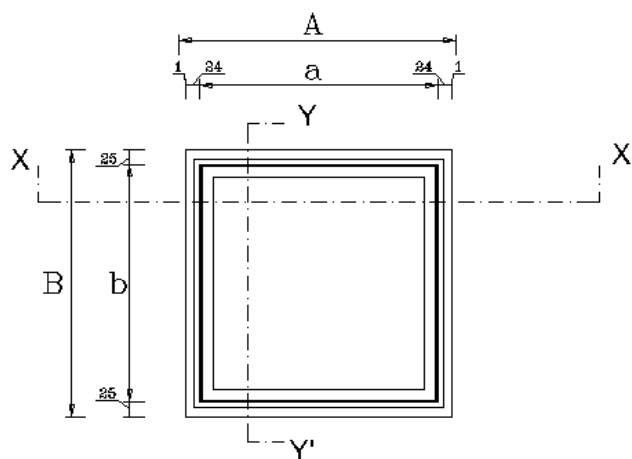

PIANTA/RETRO

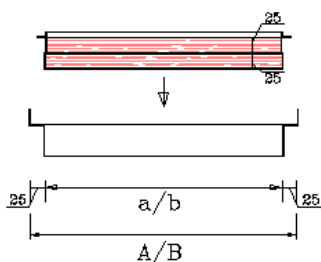

SEZIONE X-X'



SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

GYPS INDUSTRY
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Elia Enrico, 8 - 20148 Milano (MI) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000