


DESCRIZIONE di MONTAGGIO

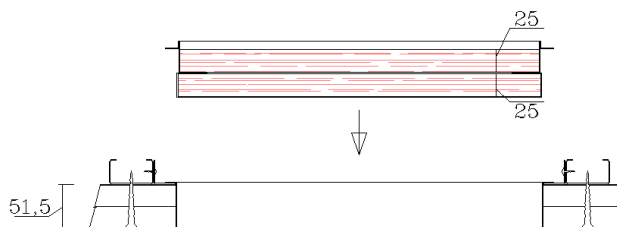

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale realizzato profilo d'acciaio spessore 1 mm.
- anta rimovibile costituita da telaio realizzato con profilo d'acciaio spessore 1 mm e da un doppio tamponamento di lastre in cartongesso spessore 25 mm tipo DFIR, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.
- Guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite dimensioni sezione 10x1,5 mm, posta lungo i bordi perimetrali delle botole.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su controsoffitto a membrana EI 120. Fissare mediante viti autoperforanti in acciaio, dimensioni $\varnothing 4,2 \times 13$ mm, i lati verticali della cornice perimetrale esterna sul fianco della struttura secondaria del controsoffitto, utilizzando gli appositi fori. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento della guarnizione termo-espandente perimetrale a base di grafite.

Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti a membrana EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. 169/C/14-239FR del 16/02/2015.

Rapporto di prova e classificazione n. 169/C/14-239FR del 16/02/2015 rilasciato Lapi Laboratorio Prevenzione Incendi s.p.a., Via della Quercia 11, 59100 Prato (PO).

Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it




Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Elia Enrico, 8 - 20148 Milano (MI) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000

Tabella dimensionale :
Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffiti a membrana EI 120

codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Soff.Mem.20x20	50	a 200 x b 200	A 250 x B 250	3,20
Bot.EI.120.Soff.Mem.30x30	50	a 300 x b 300	A 350 x B 350	6,20
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x40	50	a 400 x b 400	A 450 x B 450	10,10
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x50	50	a 400 x b 500	A 450 x B 550	12,30
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x60	50	a 400 x b 600	A 450 x B 650	14,40
Bot.EI.120.Soff.Mem.40x70	50	a 400 x b 700	A 450 x B 750	16,60
Bot.EI.120.Soff.Mem.A MIS	50	>200 <400x >200 <850		

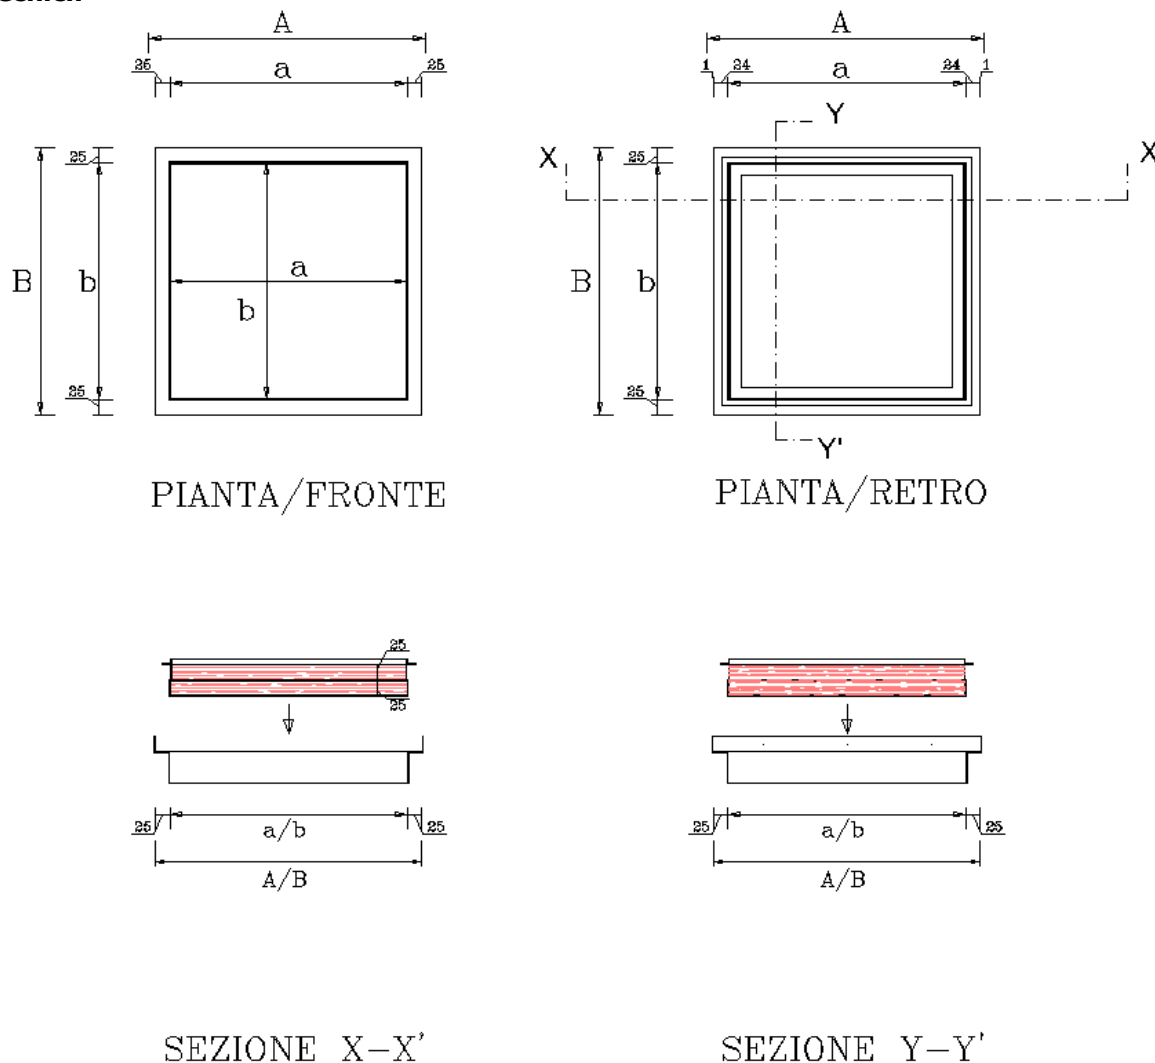Disegni tecnici:


Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Elia Enrico, 8 - 20148 Milano (MI) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000